


Osuszacz Beko typ ACC

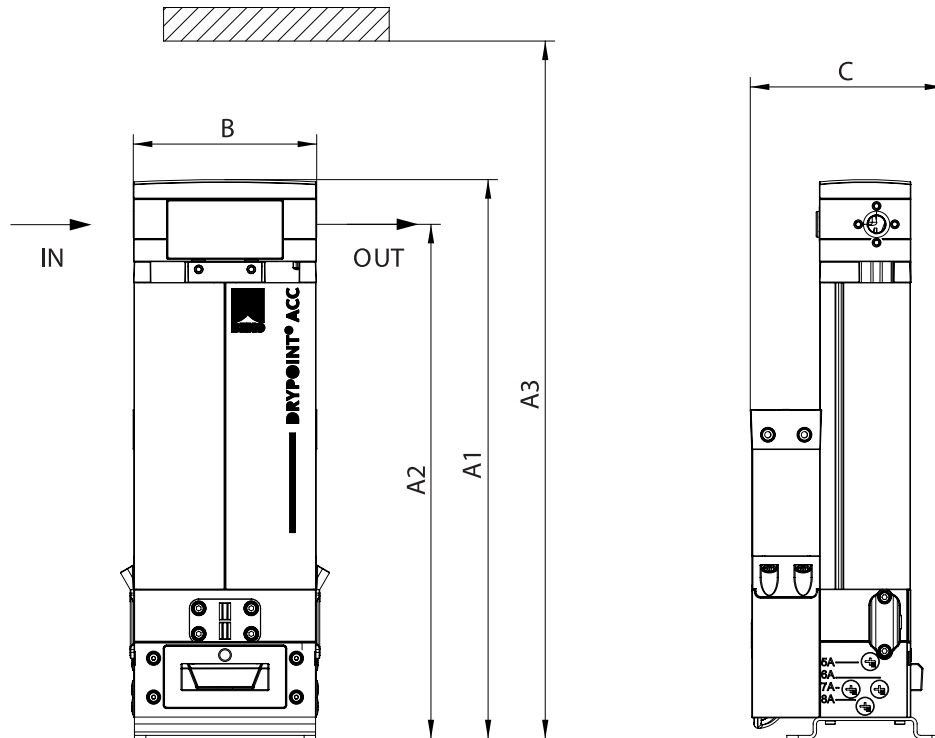

Parameter	DRYPOINT ° ACC								
	005	010	015	025	035	050	065	080	100
Wydajność na wlocie m³/h *1	5	10	15	25	35	50	65	80	100
Przyłącza wlot / wylot	G3/8"				G3/4"				
Przyłącze filtr wstępny CLEARPOINT® (filtr 0,01 ppm)	G3/8"					G1/2"			
Przyłącze filtr końcowy CLEARPOINT® (filtr pyłowy,1 mic.) *2	G3/8"					G1/2"			
Min. / Max. ciśnienie robocze	4 ... 16 bar(g)				4 ... 12 bar(g)				
Max. temperatura robocza	+55 °C								
Min. / Max. temp. spr. powietrza /wlot	+5 ... +50 °C								
Min. / Max. temperatura otoczenia	+4 ... +50 °C								
Zużycie powietrza na regenerację średnio	17% przepływu nominalnego								
Zasilanie elektryczne	110 ... 230 V AC / 50 ... 60 Hz; 24 V DC								
Zużycie energii i zabezpieczenie elektryczne	24 V DC = 12 W, AC = 15 VA / 12 W								
Klasa bezpieczeństwa	IP 65								
Wysokość [A1] mm	489	756	1023	1557	850	1114	1378	1642	1906
Wysokość [A2] mm (przyłącze)	450	717	984	1518	788	1052	1316	1580	1844
Wysokość [A3] mm (min. odległ. do stropu/sufitu)	897	1164	1431	1965	1266	1530	1894	2058	2322
Szerokość [B] mm	160				260				
Głębokość [C] mm	110				171				
Masa kg	10	15	21	31	34	45	57	68	79
Poziom głośności w odległ. 1m.	60 dB(A)								

*1 Warunki nominalne w odniesieniu do: +20 °C, 1 bar (a), temperatura otoczenia +25 °C przy 7 bar(g)
oraz temp. spr. powietrza: +35 °C, wilgotność względna 100%.

*2 **CLEARPOINT®** Filtr końcowy tylko dla wersji **DRYPOINT® ACC P**

Osuszacz Beko typ ACC

Współczynniki Korekcyjne zależnie od temp. wlotu - dla poszczególnych wartości ciśnienia sprężonego powietrza													
Ciśnienie na wlocie bar(g)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Współczynnik korekcyjny +20 °C	0.91	0.99	1.08	1.16	1.23	1.30	1.37	1.43	1.49	1.55	1.61	1.66	1.72
Współczynnik korekcyjny +25 °C	0.89	0.98	1.07	1.15	1.22	1.29	1.36	1.42	1.47	1.53	1.59	1.65	1.70
Współczynnik korekcyjny +30 °C	0.83	0.97	1.06	1.13	1.21	1.27	1.34	1.40	1.46	1.51	1.56	1.62	1.67
Współczynnik korekcyjny +35 °C	0.63	0.75	0.88	1.00	1.12	1.25	1.33	1.39	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65
Współczynnik korekcyjny +40 °C	0.48	0.57	0.67	0.76	0.86	0.95	1.05	1.14	1.24	1.33	1.43	1.52	1.62
Współczynnik korekcyjny +45 °C	0.37	0.44	0.51	0.58	0.66	0.73	0.81	0.88	0.95	1.03	1.10	1.17	1.25
Współczynnik korekcyjny +50 °C	0.28	0.34	0.40	0.46	0.51	0.57	0.63	0.68	0.74	0.79	0.85	0.91	0.97
Współczynnik korekcyjny +55 °C	0.22	0.27	0.31	0.36	0.40	0.44	0.49	0.53	0.58	0.62	0.67	0.71	0.76